

職場における熱中症対策の強化について

★令和7年6月1日に
改正労働衛生規則が
施行されます

改正の概要


「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が**事業者に義務**付けられます！

- 「熱中症の自覚症状がある作業員」や「熱中症のおそれがある作業員を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係作業員への周知
- 熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、
 - ①事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
 - ②作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成及び関係作業員への周知

対象となるのは ▶ WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施が見込まれる作業

ポケット式ビニール掲示板

- 材 質：ビニール製、透明ポケット
上下パイプ入り 吊り下げヒモ式
- サイズ：1000×570㎜
- 付属品：「熱中症緊急連絡先」標識
(クリーンエコボード製 210×297㎜)
がポケットにセットされています

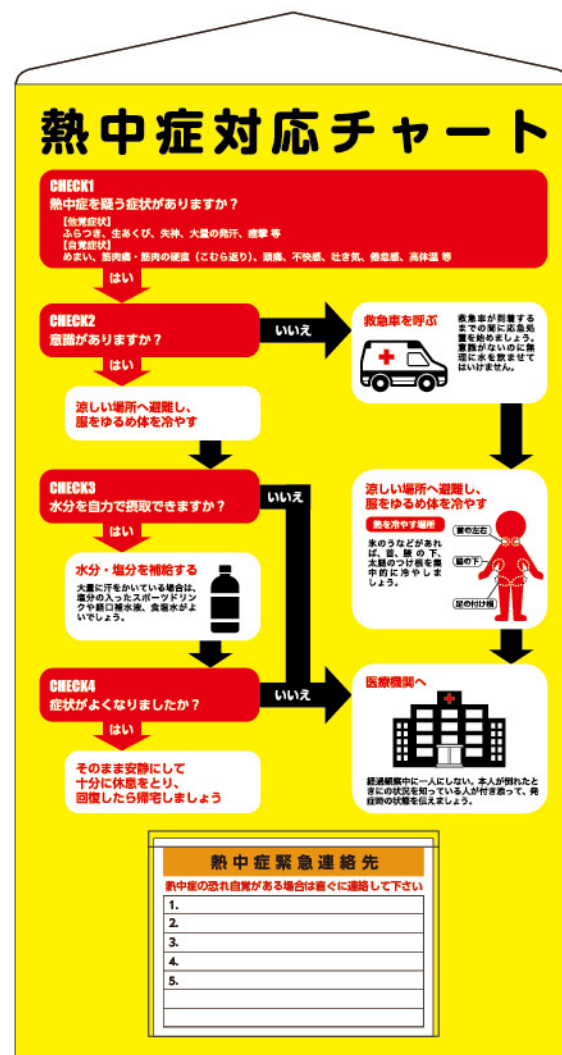

NT44

防雨型ビニール掲示板

- 材 質：ビニール製、透明ポケット
ハトメ4ヶ所上下パイプ入り 吊り下げヒモ付
- サイズ：790×760㎜
- 付属品：「ビニール掲示板 12」に
タイトル板 1枚 (クリーンエコボード製 87×490㎜)
標識板 4枚 (クリーンエコボード製 210×297㎜)
社名用板 1枚 (クリーンエコボード製 43×297㎜)
がポケットにセットされています



NT45

標識板

- 材質：鉄板製（書き消し可能）
[マーカー（黒・赤各1本）、ラーフル付]
- サイズ：600×600㎓

熱中症緊急連絡先

熱中症の恐れ自覚がある場合は直ぐ連絡して下さい

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

NT16

標識板

- 材質：クリーンエコボード製（穴4スミ）
- サイズ：500×400㎓

熱中症予防管理者の職務

- ① 作業に応じて、適用すべき WBGT 基準値を決定し、併せて衣服に著し暑さ指数（WBGT）に加えるべき着衣修正値の有無を確認する。
- ② 暑さ指数（WBGT）の低減対策の実施状況を確認する。
- ③ 入職日、作業や休憩の状況等に基づき、あらかじめ労働者の暑熱慣化の状況を確認し、暑熱慣化不足者には、暑熱慣化プログラムを実施する。
- ④ 朝礼時等作業開始前において労働者の体調および暑熱慣化の状況を確認する。
- ⑤ 作業場所の暑さ指数（WBGT）の把握と結果の評価を行う。評価結果に基づき、必要に応じて作業時間の短縮化等の措置を講ずる。
- ⑥ 熱中症のおそれのある労働者を発見した際に連絡を行う担当者や連絡先、番書の手順等について、作業開始前に周知する。
- ⑦ 職場巡回を行い、労働者の水分および塩分の摂取状況を確認する。
- ⑧ 退勤後に体調が悪化しうることについて注意喚起する。

熱中症予防管理者
氏 名

J45

ビニール腕章

- 【ビニール腕章】 ■材質：軟質ビニール製
- サイズ：90×400㎓
- カバー無し腕章（ホック・安全ピン付）

熱中症予防管理者

腕章167A

ヘルバンド用ネームカバー

- 材質：軟質透明ビニール製
- サイズ：70×230㎓

熱中症予防管理者

ヘルカバー127

ステッカー

- 材質：ステッカー製
- サイズ：190×80㎓

熱中症
予防管理者



WS7J

標識板

- 材質：クリーン
エコボード製
- サイズ：360×113㎓
（穴上下2ヶ所）

熱中症
予防管理者



Q126

特約販売店